



Merkblatt AFU 061

Betankungs- und Umschlagplatzentwässerung bei Tankstellen

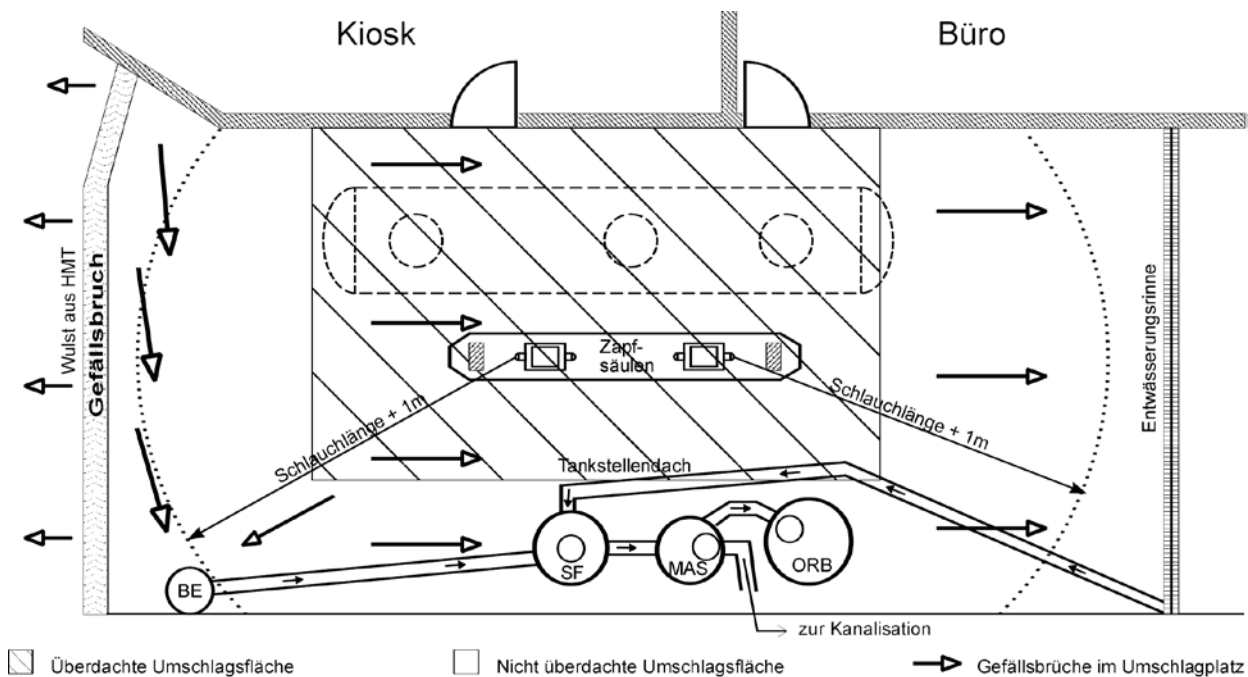

Schnitt der Abscheideanlagen

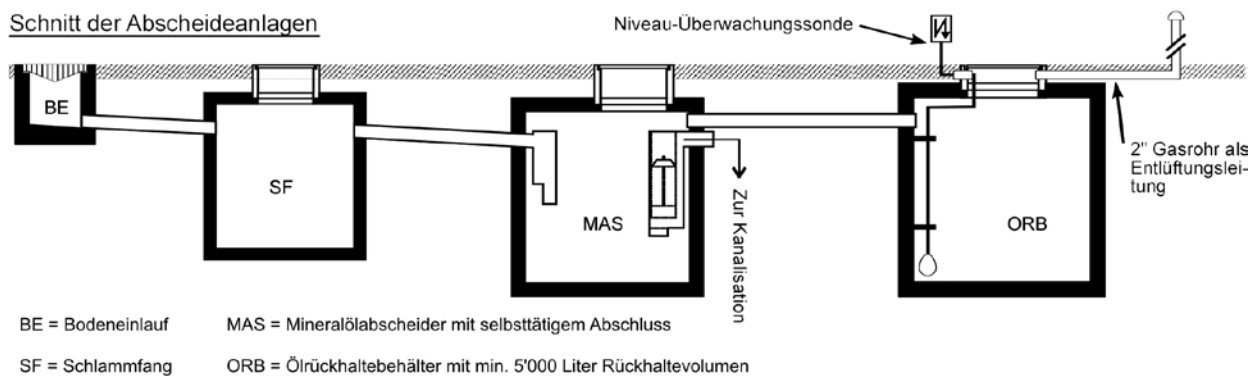

Betankungs- und Umschlagplätze sind nach Möglichkeit so zu überdachen, dass kein Regenwasser auf den Platzflächen anfällt.

Bei reinen Dieseltankstellen muss ein Rückhaltevolumen von 1'000 Litern vorhanden sein. Erst bei Umschlagmengen von mehr als 1 Mio. Liter pro Jahr ist auch bei Dieseltankstellen ein Ölrückhaltebehälter (ORB) mit mindestens 5'000 Liter Rückhaltevolumen erforderlich.

Die Oberfläche des Umschlagplatzes und die Tankstellenfläche sind witterungs- und produktbeständig abzu-dichten. Der Mineralölumschlag darf nur über diese Fläche erfolgen.

Die Bemessung der Abscheideanlagen hat nach den VSA-Richtlinien (Schweizer Norm, SN 592 000; Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung) zu erfolgen.