

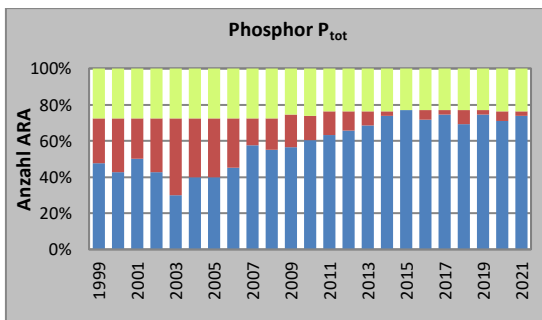
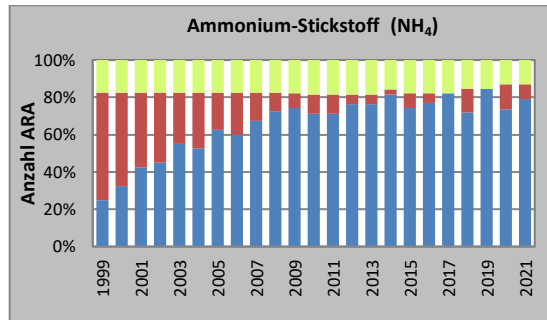
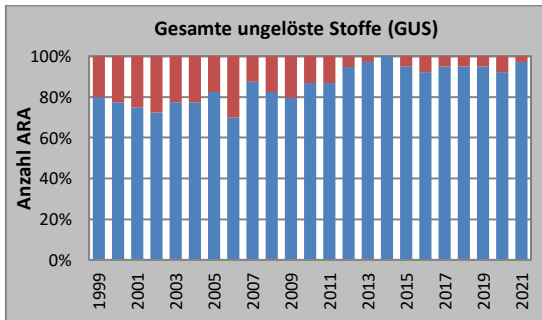


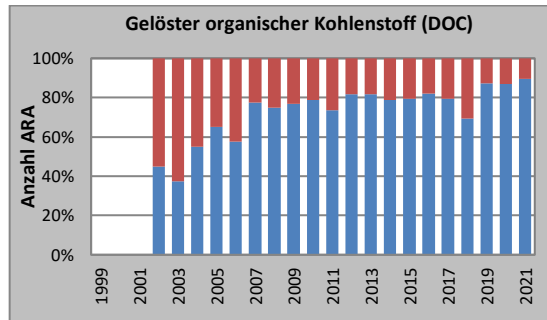

Kläranlagen Kanton St.Gallen: Beurteilung der Reinigungsanforderungen (Ablaufkonzentrationen) 1999 - 2021

Berücksichtigt sind ARA ≥ 1000 EW_{DIM}

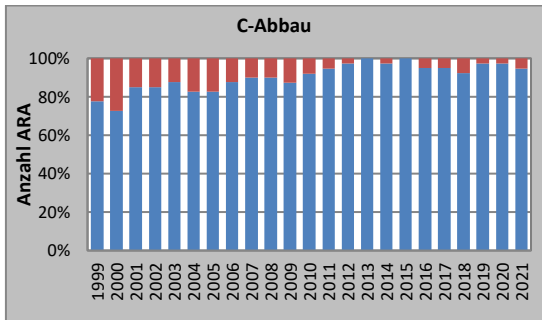

Legende:

- erfüllt
- nicht erfüllt
- keine Anforderung